


KINNITATUD

Siseministri 18.02.2021 määrusega nr 10
„Veevõtukoha rajamise, katsetamise,
kasutamise,
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse
nõuded, tingimused ning kord“
LISA 2

Veevõtukoha viit

1. Viida taust peab olema valget (RAL9003) värvi ja see peab olema valgustpeegeldav.
2. Viida ääre raam ja võtme kujutis peab olema survestatud veeallika korral punast (RAL3001), survestamata rohelist (RAL6032) ja päästetehnikaga survestatava veevõtukoha korral sinist (RAL5005) värvi ning need peavad olema valgustpeegeldavad.
3. Viida üleval vasakus nurgas on veevõtukoha veeallika tüüp S, MS või PS (survestatud S; mittesurvestatud MS; päästetehnika poolt survestatav PS).
4. Viida üleval paremal nurgas on veevõtukoha vee vooluhulk l/s.
5. Viida üleval paremal nurgas vooluhulga all on veevõtukoha torustiku siseläbimõõt.
6. Viida kaugus veevõtukohast on vasakule või paremale meetrites võtme kujutise vasak- või parempoolse käepideme all.
7. viida kaugus veevõtukohast viidast ettepoole meetrites võtme kujutise all;
8. Veeallika veekogus m³ on veevõtukoha võtme kujutise all (märgitakse vaid piiratud veekogusega hoidlate puhul);
9. Veevõtukoha ehtisregistri number on veeallika veekoguse all.

Joonis 1. Veevõtukoha viida mõõtmed, info paigutus ja värvused

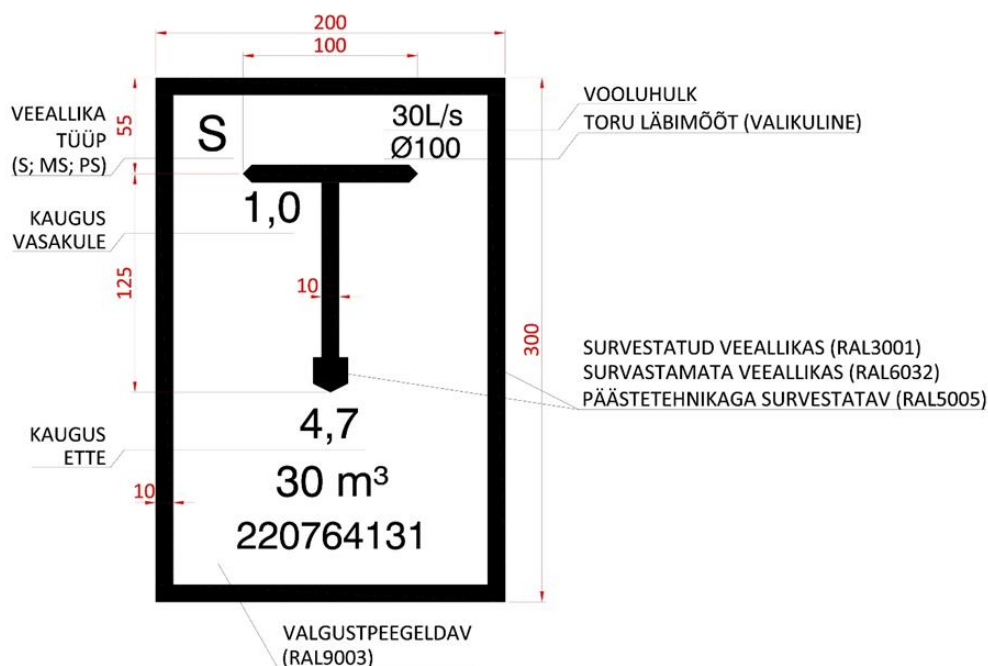

Joonis 2. Veevõtukoha viitade näidised

